

Staré Křečany

katastrální území Staré Křečany

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : NN - AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN - C

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000 - 1, ed.5 na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jisticích prvků v síti TN - C

Podzemní zařízení jsou zakreslena pouze informativně. Před zahájením prací nutno vytyčit!


Vzdálenost projektovaného zařízení bude v souladu s požadavky ČSN 73 6005 (prostorová norma)

LEGENDA:

	Stávající podpěrný bod
	Projektovaný betonový podpěrný bod
	Stávající rozvaděč ER
	Projektovaná pojistková skříň
	Projektované nadzemní vedení NN
	Projektované kabelové vedení NN
	Stávající nadzemní vedení NN
	Hranice pozemkových parcel
	Ploty a opěrné zdi
	Vnitřní kresba, rozhraní ploch
	Podzemní zařízení CETIN

Projektované nadzemní vedení AIFe 4x25: délka 35 m
 Projektované nadzemní vedení AYKYz 4x16: délka 24 m
 Projektované kabelové vedení AYKY 4x16: délka 15 m
 Projektované kabelové vedení CYKY 4x10: délka 18 m

VÝKOP

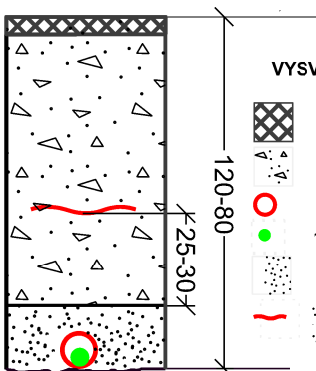

VYSVĚTLIVKY - výkop

	TRAVNÍ POROST
	ZEMINA ZBAVENÁ OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ
	PLAST. KABEL. CHRÁNIČKA
	KABEL NN
	JEMNÁ ZEMINA
	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

Zodpovědný projektant	Projektant	VAMA s.r.o. Vilnsnice č.p.94 407 04 Děčín 12	
Vratislav Vaněk	Jan Malý		
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.		Stupeň PD	DÚS
DC_St.Křečany,ppč.3577/3,úprava vNN		Datum	6/2018
		Zakázka	IZ-12-4000540
PROJEKTOVANÝ STAV		Měřítko	Výkres č. 2
		1:250	